

EH – Checklisten -- Wozu werden diese benötigt?

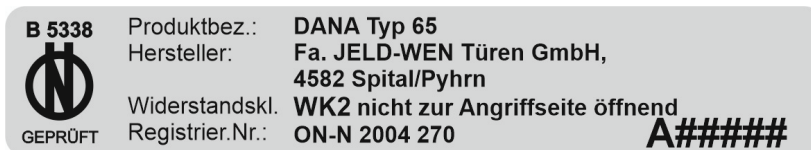


- Laut ÖNorm 5338 müssen einbruchhemmende Türelemente
 - geprüften Konstruktionen entsprechen
 - aus einer güteüberwachten Fertigung stammen
 - beim ON-Institut registriert sein
 - mit einer „EH-ON-registriert Plakette“ versehen sein.
- Bundesländerspezifisch können Förderungen für den Einbau von Einbruchhemmenden Türen beantragt werden.
- Versicherungen können Rabatte gewähren.

Je nach Gesamtelementausstattung (Türmodell, Zargenmodell, Beschlagsausstattung, Band, Wandsituation) kann eine EH-Kennzeichnung erfolgen.

Werden alle Vorgaben der ÖN B5338 erfüllt, kann eine Kennzeichnung gemäß dieser Norm erfolgen

- ÖN B5338 WK2 oder WK3 geprüft
DANA EH-**WK** Elemente sind registriert, Beispielplakette.



Werden „lediglich“ die Vorgaben der ÖN EN 1627 erfüllt (Unterschiede bei der Beschlagsausstattung), kann eine Kennzeichnung gemäß dieser Norm erfolgen

- ÖN EN 1627 RC2 oder RC3 geprüft
DANA EH-**RC** Elemente, Beispielplakette.



Wie kommen Sie zu den Plaketten?

Jeld-Wen gibt Ihnen die Möglichkeit, auf die DANA Kennzeichnung zurückzugreifen:

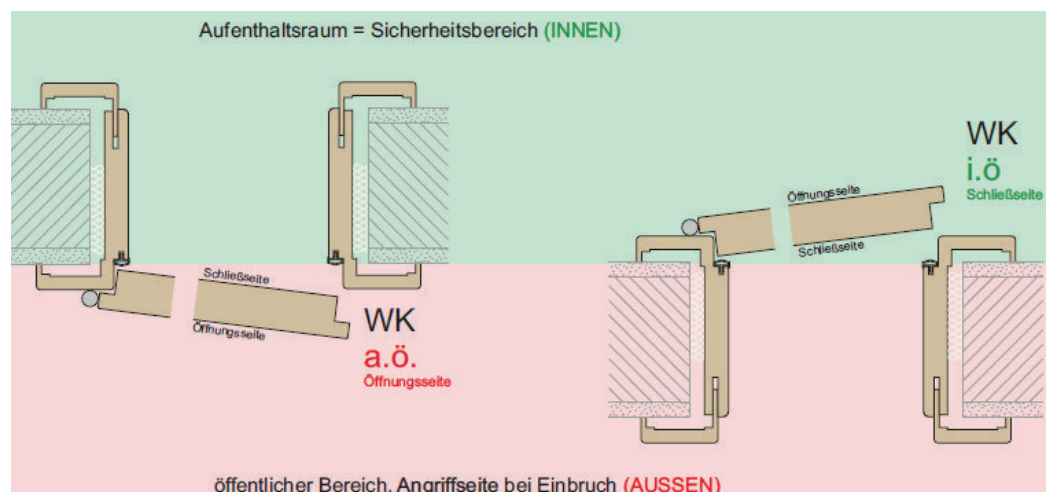
- Aus den nachfolgend angeführten EH-Checklisten die entsprechende auswählen
- Die erforderlichen Angaben vermerken, Firmenmäßig unterfertigen, an JELD-WEN senden
- Nach Kontrolle erhalten Sie die Plaketten übermittelt (pro Türblatt wird eine Plakette gesendet)
- Kennzeichnen des Türelements mit der Plakette (im Türfals bandseitig, in lesbarer Höhe anbringen)

Wir empfehlen nach Möglichkeit die Checklisten bereits nach Auftrags- und Montageklarheit ausgefüllt an JELD-WEN zu senden, damit Sie diese bereits zum Montagezeitpunkt zur Kennzeichnung verfügbar haben.

Die Checklisten sind auf www.dana.at (Verarbeiterinformationen/Download/Checklisten) abrufbar.

Achtung:

Es ist auf die zu erwartende Einbruchsituation zu achten. Öffnet die Türe zum Einbrecher, oder in den zu sichern den Raum (i.ö./a-ö., siehe vergleichende Darstellung rechts)



JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK2 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 42, 48		
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.			
Objekt: Objektadresse:			
AB-Nr.:			
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.			
Türmodell *): ☐ <u>Typ 42:</u> Visita 2 + 3, Immun 2 + 3 ☐ <u>frühere Modelle:</u> (bitte angeben) ☐ <u>Typ 48:</u> Rayona 2+3, Rigoros 2+3, Integra 2+3, Mensura 2+3, Robusta 2+3			
Türblattausführung innenöffnend: ☐ EINFACHFALZ 14 x 24 mm ☐ STUMPF			
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:			
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:			
Zarge/Stock: ☐ DANA Holzcharge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlumfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges:			
Stocklichte: bei Typ 42 (1, 7, 8): Höhe (bis 2420 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm bei Typ 48: Höhe (bis 2285 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm			
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Type 7020S (Fa. EVVA) ☐ Type 421 EF und Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372)(Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Type 127WZR MFV2 EH und Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):			
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Bänder: ☐ DANA EI30 Incanto Band ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.			
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges:			
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm			
Verglasung: nicht geprüft, nicht ausführbar			
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.			
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

**) Frühere Modelle: Typ 1: Tabu, Immun, Reell, Visit 1 + 3, Typ 7: Asyl, Absolut, Typ 8: Rayon, Rigoros*

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK2 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65 CL V119-2 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.: Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk. Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3 Türblattauführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges: Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges: Zarge/Stock: ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlfassungs-Zarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges: Stocklichte: Höhe (bis 2420 mm, bis 2645 mit MFV Schloss) mm, Breite (bis 1210 mm, bis 1319 mit MFV Schloss) mm Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Type 7020S (Fa. EVVA) ☐ Type 421 EF und Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Type 127WZR MFV2 EH und Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*): Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehenschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!): Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehenschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!): Bänder: ☐ DANA EI30 Incanto Band ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk. Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges: Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm Verglasung: ☐ Verglast mit geprüften Glas nach prEN 356 Kl. P4A: Friesbreite: mm ☐ bei Seitenteilverglasung zusätzliche Sicherung mit Metallwinkel zwingend auszuführen Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		




*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK2 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65		DANA CL V127-1 - 04/2023
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.			
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:			
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.			
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3			
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm			
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:			
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:			
Zarge/Stock: ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ Sonstiges:			
Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 2695 mm) mm			
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm, 4,5 x 40 mm bei Schließblechen bzw. 5,0 x 70 mm bei Stangenführungen bei Gehflügel: ☐ Type Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) bei Stehflügel: ☐ Falztreibriegelschl. Typ 17008-RSI/M6/45/235x20r samt Zubehör (Fa. MSL Lock) ☐ Schließbleche 1x 3-PSR-F, 2x 7-PSR, 1x 6-PSR-BKS (Fa. Grundmann), Bodenschließmulde Typ 1727 (Fa. MSL Lock) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):			
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Bänder: ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.			
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Sonstiges:			
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm			
Verglasung: ☐ nur mit original DANA WK3 Verglasungssystem möglich			
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.			
..... Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**






*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65 CL V121-4 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzubringen sind. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich ausschließlich auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.: Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3, PROFUND 2+3 ☐ jeweils mit WK3 Innenlagenaufbau, verpflichtend		
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm		
Zarge/Stock: ☐ lt. DANA AB mit max. Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 1319 mm) mm ☐ Blendrahmen /EH gem. DANA HZR010/0 ☐ Rahmenstock /EH gem. DANA HZR008/0 ☐ Stahlfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 ☐ Sonstiges:		
Schloß: ☐ lt. DANA AB ☐ Sonstiges: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (in WB3!) (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB3!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, AS VS (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, AS-K, VS-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (ohne BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (mit BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ		
Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*		
Schutzbeschlag (Zylinderabdeckung J/N) EN 1906:2012 [Klasse] 3	Schutzbeschlag mit eingebauter Zylinderabdeckung (Kernziehschutz) DIN 18257:2003 [Klasse] ES 2 - ZA	Schutzbeschlag ohne Ziehschutz DIN 18257:2003 [Klasse] ES 2
Schutzbeschlag (Zylinderabdeckung J/N) EN 1906:2012 [Klasse] 3	Schutzbeschlag mit eingebauter Zylinderabdeckung (Kernziehschutz) DIN 18257:2003 [Klasse] ES 2 - ZA	Schutzbeschlag ohne Ziehschutz DIN 18257:2003 [Klasse] ES 2
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra, Ntra/ONtra (jeweils in Ausführung BZ , entspricht nicht der Standardausf., Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. Winkhaus ohne BZ): VS, ZRV, RPE, RPS ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, 3KS plus, 4KS, ICS, MCS-rk ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ		
Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*		
Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung		Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung
DIN 18252:2006 [Klasse] 21,31,71-BZ	ÖN B 5351:2011 [Klasse] WZ 3-BZ W _{MZ} 3-BZ	EN 1303: 2015 EN 1303: 2008 Verschlussicherheit 4 Angriffswiderstand C 4 1
Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung		Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung
DIN 18252:2006 [Klasse] 21,31,71-BZ	ÖN B 5351:2011 [Klasse] WZ 3-BZ W _{MZ} 3-BZ	EN 1303: 2015 EN 1303: 2008 Verschlussicherheit 4 Angriffswiderstand A 4 1
Bänder: ☐ lt. DANA AB ☐ Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk. ☐ Bandsicherungen verpflichtend DANA BS80 oder Fa. Grundmann 4/BR:Stk		
Angrenzende Wandteile: Detailbeschreibung siehe Seite 2, ausgeführte Einbausituation bitte ankreuzen!		
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: ☐ nur mit original DANA WK3 Verglasungssystem möglich		


JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65		CL V121-4 - 04/2023 DANA
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände Mauer 		 Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐	
Mauer Sanierung Holzwand Brettspertholz  		Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Blendrahmen BM45 (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
GKF + massives Form Rohr 100 x 100 x 4 		 EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungs- zarge	☐	
Leichtbauwand GKF STW sonder 		 Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐	
Leichtbauwand GKF STW standard 		 EH Stahlzargen gem. ÖNORM B 5330-8, 2-teil., geschraubt mit Sonderhakenriegelschloss	☐	
Vorsatzschale auf massiven Wänden MW+VS   		 Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐	
		 Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
		 EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., geschraubt oder mitgemauert, EH Eck-Stahlzargen, geschraubt	☐	
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren <i>nicht zur Angriffsseite öffnend!</i> EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65 CL V130-2 - 04/2023																						
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich ausschließlich auf die einbruchhemmende Ausführung.																							
Objekt: Objektadresse:																							
AB-Nr.:																							
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.																							
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3 <i>jeweils mit WK3 Innenlagenaufbau, verpflichtend</i>																							
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14x24 + 15x20 mm ☐ STUMPF einschlagend mit Scheinfalz mm ☐ MITTELFALZ NUR ALS DOPPELFALZ MÖGLICH mm																							
Zarge/Stock: ☐ lt. DANA AB mit max. Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 2530 mm) mm ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ Stahlumfassungszarge 1-teilig EH gem. ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahlblockzarge EH in Anlehnung ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahlumfassungszarge 2-teilig EH in Anlehnung an ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahlleckzarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 ☐ Sonstiges (Firma/Profil):																							
Schloß / Schließbleche: ☐ lt. DANA AB ☐ Sonstiges: ACHTUNG: bei Gehflügel: KABA Schwenkhakens Schloss 134.SV.5 DM65 mit Feingußriegel → befestigt mit SPAX mind. 4,5 x 70 mm und bei Stehflügel: BKS 1899 → befestigt mit SPAX 4,0 x 30 mm + Zubehör (BKS1895 → befestigt mit SPAX mind. 4,5 x 70 mm, BKS9006, BKS9019, BKS9009, ...) / 5 Stk. Sonderschließbleche (Stork FLSB 5-24) → befestigt mit RAMPA Muffen und M6x 25mm																							
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (in WB3!) (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB3!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, AS VS (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, AS-K, VS-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (ohne BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (mit BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*																							
Schutzbeschlag (Zylinderabdeckung J/N) EN 1906: 2012 Klasse 3	Schutzbeschlag mit eingebauter Zylinderabdeckung (Kernziehschutz) DIN 18257:2003, Klasse ES 2 - ZA	Schutzbeschlag ohne Ziehschutz DIN 18257:2003, Klasse ES 2																					
EN 1906: 2012 Klasse 3	DIN 18257:2003, Klasse ES 2 - ZA	DIN 18257:2003, Klasse ES 2																					
Profilylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra, Ntra/ONtra (jeweils in Ausführung BZ , entspricht nicht der Standardausf., Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. Winkhaus ohne BZ): VS, ZRV, RPE, RPS ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, 3KS plus, 4KS, ICS, MCS-rk ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung</th> </tr> <tr> <td style="width: 12.5%;">DIN 18252:2006 [Klasse]</td> <td style="width: 12.5%;">ÖN B 5351:2011 [Klasse]</td> <td style="width: 12.5%;">EN 1303: 2015</td> <td style="width: 12.5%;">EN 1303: 2008</td> <td style="width: 12.5%;">EN 1303: 2015</td> <td style="width: 12.5%;">DIN 18252:2006 [Klasse]</td> <td style="width: 12.5%;">ÖN B 5351:2011 [Klasse]</td> </tr> <tr> <td>21,31,71-BZ</td> <td>WZ 3-BZ W_{MZ} 3-BZ</td> <td>Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand C</td> <td>4 1</td> <td>Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand A</td> <td>21,31,71-BS</td> <td>W_Z 3 W_{MZ} 3</td> </tr> </table>			Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung				Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung			DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]	EN 1303: 2015	EN 1303: 2008	EN 1303: 2015	DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]	21,31,71-BZ	WZ 3-BZ W _{MZ} 3-BZ	Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand C	4 1	Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand A	21,31,71-BS	W _Z 3 W _{MZ} 3
Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung				Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung																			
DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]	EN 1303: 2015	EN 1303: 2008	EN 1303: 2015	DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]																	
21,31,71-BZ	WZ 3-BZ W _{MZ} 3-BZ	Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand C	4 1	Verschlusssicherheit 4 Angriffswiderstand A	21,31,71-BS	W _Z 3 W _{MZ} 3																	
Bänder/Bandaufnahmen/Bandsicherungen ☐ lt. DANA AB ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons VX7729/120 ☐ Fa. Simons VX7939/160 S WK MSTs mit und ohne FD ☐ Fa. Simons VX7729/160 ☐ Fa. Simons Tectus TE540 3D auch in FR (in Holz- und Stahlzarge) ☐ Fa. Simons VX7729/160 WK ☐ DANA Justierbandmuffe Stahl ☐ Fa. Simons VX2501 3D N (nur bei Rahmenstock) ☐ Fa. Simons VX2502 3D (nur bei Holzzarge) ☐ Fa. Simons TE 540 3 D (in Holz- und Stahlzarge) ☐ M10x1mm oder Laschenbandaufnahme VX7512 3D / VX 7511 3 D in Stahlzarge ☐ DANA BS80 ☐ Fa. Grundmann 4/BR Anzahl BS:Stk. (Bandsicherungen 3 Stk. verpflichtend) Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk. (mind. 3 Stk. verpflichtend)																							
Angrenzende Wandteile: Detailbeschreibung siehe Seite 2, ausgeführte Einbausituation bitte ankreuzen!																							
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm																							
Verglasung: nicht geprüft, nicht möglich (keine Türblattverglasung, kein Oberlicht und kein(e) Seitenteil(e))																							

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65		CL V130-2 - 04/2023	
Beschreibung angrenzender Wandteile					
massive Wände Mauer 			Holzwerkstoffzargen (Modell: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m) jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futteraufdopplung -F		☐
Mauer Sanierung 			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)		☐
Holzwand Brettsperrholz 			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungsarge		☐
GKF + massives Form Rohr 100 x 100 x 4 			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungsarge		☐
Vorsatzschale auf massiven Wänden MW+VS 			Holzwerkstoffzargen (Modell: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m) jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futteraufdopplung -F		☐
			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)		☐
			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungsarge		☐
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.					
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**




JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Außentüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 4 u. 12		CL V128-2 - 06/2021 
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände 		Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
		Rahmenstock HTST für Haustüren (Stockmaterial Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
Vorsatz-Schale auf MW MW+VS 		Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

**) Frühere Modelle: Typ 1: Tabu, Immun, Reell, Visit 1 + 3, Typ 7: Asyl, Absolut, Typ 8: Rayon, Rigoros*

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren <i>zur Angriffsseite öffnend!</i> EH WK2 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65 CL V125-2 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:		
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3		
Türblattausführung <i>außenöffnend</i>: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm		
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:		
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:		
Zarge/Stock: ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges:		
Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 1319 mm) mm		
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Sonstiges (mind. 3-fach Verr. in WS2 gem. ÖNORM B 5351*):		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Bänder: ☐ Ausführungen mit Stiftsicherung verpflichtend ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen verpflichtend 4/BR:Stk ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.27 u. 2.5200.27 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN MSTS ☐ Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.		
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges:		
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: ☐ Verglast mit geprüften Glas nach prEN 356 Kl. P4A: Friesbreite: mm ☐ bei Seitenteilverglasung zusätzliche Sicherung mit Metallwinkel zwingend auszuführen		
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren zur Angriffsseite öffnend! EH WK3 gem. ÖNORM B 5338 -- DANA Typ 65		CL V129-2 - 04/2023 DANA
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände 			EH Stahlzargen 1-teilig, EH Eck-Stahlzargen, EH Blockzargen gem. ÖNORM B3850-8 jeweils ausbetoniert	☐
			EH Stahlzargen 2-teilig gem. ÖNORM B3850-8 entweder ausbetoniert oder druckfest hinterlegt	☐
Leichtbauwand GKF STW mit 0,5mm Blech beidseitig 			EH Stahlzargen gem. ÖNORM B 5330-10, 2-teilig geschraubt mit Sonderhakenriegelschloss	☐
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH RC2 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 42, 48		CL V136-1 - 04/2022 
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.			
Objekt: Objektadresse:			
AB-Nr.:			
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.			
Türmodell *): ☐ <u>Typ 42:</u> Visita 2 + 3, Immun 2 + 3 ☐ <u>frühere Modelle:</u> (bitte angeben) ☐ <u>Typ 48:</u> Rayona 2+3, Rigoros 2+3, Integra 2+3, Mensura 2+3, Robusta 2+3			
Türblattausführung innenöffnend: ☐ EINFACHFALZ 14 x 24 mm ☐ STUMPF			
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:			
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:			
Zarge/Stock: ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlumfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges:			
Stocklichte: bei Typ 42 (1, 7, 8): Höhe (bis 2420 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm bei Typ 48: Höhe (bis 2285 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm			
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Type 7020S (Fa. EVVA) ☐ Type 421 EF und Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372)(Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Type 127WZR MFV2 EH und Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):			
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Bänder: ☐ DANA EI30 Incanto Band ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.			
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges:			
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm			
Verglasung: nicht geprüft, nicht ausführbar			
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.			
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

**) Frühere Modelle: Typ 1: Tabu, Immun, Reell, Visit 1 + 3, Typ 7: Asyl, Absolut, Typ 8: Rayon, Rigoros*



JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH RC2 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65		DANA CL V137-1 - 04/2023
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.			
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:			
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.			
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3			
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm			
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:			
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:			
Zarge/Stock: ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlumfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges:			
Stocklichte: Höhe (bis 2420 mm, bis 2645 mit MFV Schloss) mm, Breite (bis 1210 mm, bis 1319 mit MFV Schloss) mm			
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Type 7020S (Fa. EVVA) ☐ Type 421 EF und Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372)(Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Type 127WZR MFV2 EH und Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):			
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):			
Bänder: ☐ DANA EI30 Incanto Band ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.			
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges:			
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm			
Verglasung: ☐ Verglast mit geprüften Glas nach prEN 356 Kl. P4A: Friesbreite: mm ☐ bei Seitenteilverglasung zusätzliche Sicherung mit Metallwinkel zwingend auszuführen			
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.			
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH RC2 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65 CL V142-1 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:		
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3		
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm		
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:		
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:		
Zarge/Stock: ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ Sonstiges:		
Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 2695 mm) mm		
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm, 4,5 x 40 mm bei Schließblechen bzw. 5,0 x 70 mm bei Stangenführungen bei Gehflügel: ☐ Type Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) bei Stehflügel: ☐ Falztreibriegelschl. Typ 17008-RSI/M6/45/235x20r samt Zubehör (Fa. MSL Lock) ☐ Schließbleche 1x 3-PSR-F, 2x 7-PSR, 1x 6-PSR-BKS (Fa. Grundmann), Bodenschließmulde Typ 1727 (Fa. MSL Lock) ☐ Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Bänder: ☐ Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN ☐ Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.		
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Sonstiges:		
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: ☐ nur mit original DANA WK3 Verglasungssystem möglich		
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		






*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**


JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH RC3 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65		CL V131-1 - 04/2023 DANA
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände Mauer 			Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐
Mauer Sanierung 			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Blendrahmen BM45 (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)	☐
Holzwand Brettsperrholz 			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungs- zarge	☐
GKF + massives Form Rohr 100 x 100 x 4 			Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐
Leichtbauwand GKF STW sonder 			Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐
Leichtbauwand GKF STW standard 			EH Stahlzargen gem. ÖNORM B 5330-8, 2-teil., geschraubt mit Sonderhakenriegelschloss	☐
Vorsatzschale auf massiven Wänden MW+VS 			Holzwerkstoffzargen: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futterauf- dopplung -F	☐
			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐
			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., geschraubt oder mitgemauert, EH Eck-Stahlzargen, geschraubt	☐
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren <i>nicht zur Angriffsseite öffnend!</i> EH RC3 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65 CL V134-1 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenweise überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich ausschließlich auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:		
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3 <i>jeweils mit WK3 Innenlagenaufbau, verpflichtend</i>		
Türblattausführung innenöffnend: ☐ DOPPELFALZ 14x24 + 15x20 mm ☐ STUMPF einschlagend mit Scheinfalz mm ☐ MITTELFALZ NUR ALS DOPPELFALZ MÖGLICH mm		
Zarge/Stock: ☐ lt. DANA AB mit max. Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 2530 mm) mm ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ Stahlumfassungszarge 1-teilig EH gem. ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahlblockzarge EH in Anlehnung ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahlumfassungszarge 2-teilig EH in Anlehnung an ÖNORM B 5330-8 ☐ Stahleckzarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 ☐ Sonstiges (Firma/Profil):		
Schloß / Schließbleche: ☐ lt. DANA AB ☐ Sonstiges: ACHTUNG: bei Gehflügel: KABA Schwenkhakens Schloss 134.SV.5 DM65 mit Feingußriegel → befestigt mit SPAX mind. 4,5 x 70 mm und bei Stehflügel: BKS 1899 → befestigt mit SPAX 4,0 x 30 mm + Zubehör (BKS1895 → befestigt mit SPAX mind. 4,5 x 70 mm, BKS9006, BKS9019, BKS9009, ...) / 5 Stk. Sonderschließbleche (Stork FLSB 5-24) → befestigt mit RAMPa Muffen und M6x 25mm		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (in WB3!) (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB3!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, AS VS (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, AS-K, VS-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (ohne BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Mod. Sicura Ronny, Paula, Jill jeweils LS/LS (in WB3!), (mit BZ!) (Fa. Südmetall) ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*		
Schutzbeschlag (Zylinderabdeckung J/N)	Schutzbeschlag mit eingebauter Zylinderabdeckung (Kernziehschutz)	Schutzbeschlag ohne Ziehschutz
EN 1906: 2012 Klasse 3	DIN 18257:2003, Klasse ES 2 - ZA	DIN 18257:2003, Klasse ES 2
Profilylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ lt. DANA AB ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra, Ntra/ONtra (jeweils in Ausführung BZ , entspricht nicht der Standardausf., Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. Winkhaus ohne BZ): VS, ZRV, RPE, RPS ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, 3KS plus, 4KS, ICS, MCS-rk ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges: ☐ mit BZ ☐ ohne BZ Prüfnachweis entsprechend nachfolgender Mindest-Klassifizierung gemäß ÖNORM B 5338:2011 bzw. EN 1627:2011 Tabelle 2 beilegen*		
Schließzylinder mit eingebautem Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderstanzung		
DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]	EN 1303: 2015
21,31,71-BZ	WZ 3-BZ W _{MZ} 3-BZ	Verschlussicherheit 4 Angriffswiderstand C
Schließzylinder ohne Ziehschutz in Kombination mit Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung		
EN 1303: 2015	DIN 18252:2006 [Klasse]	ÖN B 5351:2011 [Klasse]
Verschlussicherheit 4 Angriffswiderstand A	21,31,71-BS	W _Z 3 W _{MZ} 3
Bänder/Bandaufnahmen/Bandsicherungen ☐ lt. DANA AB ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 ☐ Fa. Simons VX7729/120 ☐ Fa. Simons VX7939/160 S WK MSTs mit und ohne FD ☐ Fa. Simons VX7729/160 ☐ Fa. Simons Tectus TE540 3D auch in FR (in Holz- und Stahlzarge) ☐ Fa. Simons VX7729/160 WK ☐ DANA Justierbandmuffe Stahl ☐ Fa. Simons VX2501 3D N (nur bei Rahmenstock) ☐ Fa. Simons VX2502 3D (nur bei Holzzarge) ☐ Fa. Simons TE 540 3 D (in Holz- und Stahlzarge) ☐ M10x1mm oder Laschenbandaufnahme VX7512 3D / VX 7511 3 D in Stahlzarge ☐ DANA BS80 ☐ Fa. Grundmann 4/BR Anzahl BS:Stk. (Bandsicherungen 3 Stk. verpflichtend) Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk. (mind. 3 Stk. verpflichtend)		
Angrenzende Wandteile: Detailbeschreibung siehe Seite 2, ausgeführte Einbausituation bitte ankreuzen!		
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: nicht geprüft, nicht möglich (keine Türblattverglasung, kein Oberlicht und kein(e) Seitenteil(e))		

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 2-flgl. Abschlusstüren <i>nicht zur Angriffsseite öffnend!</i> EH RC3 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65		CL V134-1 - 04/2023	
Beschreibung angrenzender Wandteile					
massive Wände Mauer 			Holzwerkstoffzargen (Modell: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m) jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futteraufdopplung -F		☐
Mauer Sanierung 			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)		☐
Holzwand Brettsperrholz 			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungsarge		☐
GKF + massives Form Rohr 100 x 100 x 4 			Holzwerkstoffzargen (Modell: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m) jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futteraufdopplung -F		☐
Vorsatzschale auf massiven Wänden MW+VS 			Holzwerkstoffzargen (Modell: F97m, S81m, N11m, J10m, Z-Struktura m und Z-Audienz m) jeweils auch in Modul oder Plano, EI30 und mit Futteraufdopplung -F		☐
			Rahmenstock RSTA75/66 (Hartholz 600 kg/m³) ; Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m³) Rahmenstöcke mit oder ohne Blindstock (BST)		☐
			EH Stahlzargen, 1-teil., mitgemauert oder geschraubt EH Stahlzargen, 2-teil., EH Eck-Stahlzargen jeweils mitgemauert oder geschraubt oder als Sanierungsarge		☐
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.					
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!			

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Außentüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH RC3 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 4 u. 12		CL V132-0 - 06/2021 
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände 		Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
		Rahmenstock HTST für Haustüren (Stockmaterial Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
Vorsatz-Schale auf MW MW+VS 		Rahmenstock LGST (Hartholz 600 kg/m ³) mit oder ohne Blindstock (BST)	☐	
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!				




*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**

**) Frühere Modelle: Typ 1: Tabu, Immun, Reell, Visit 1 + 3, Typ 7: Asyl, Absolut, Typ 8: Rayon, Rigoros*

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren <i>zur Angriffsseite öffnend!</i> EH RC2 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65 CL V140-1 - 04/2023	
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:		
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: ☐ DOMINANTA 2+3 ☐ PROFUND 2+3		
Türblattausführung <i>außenöffnend</i>: ☐ DOPPELFALZ 14 x 24 + 15 x 20 mm ☐ STUMPF einschlagen gefälzt mm		
Decklage: ☐ Furnier, Schichtstoffplatte ☐ Sonstiges:		
Kanten: ☐ Einleimer mit oder ohne Furnierkante ☐ Sonstiges:		
Zarge/Stock: ☐ DANA Holzzarge "m" EH (EI30/EH) ☐ DANA Rahmenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR008/0 ☐ DANA Pfostenstock /EH (EI30/EH) gem. HZR007/0 ☐ DANA Blendrahmen /EH (EI30/EH) gem. HZR010/0 ☐ Stahlfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 ☐ Sonstiges:		
Stocklichte: Höhe (bis 2645 mm) mm, Breite (bis 1319 mm) mm		
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm ☐ Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) ☐ Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) ☐ Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) ☐ Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) ☐ Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) ☐ Sonstiges (mind. 3-fach Verr. in WS2 gem. ÖNORM B 5351*):		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) ☐ Mod. STOCKHOLM, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) ☐ Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) ☐ Mod. ZAS-K, ZAR-K u. ZAM-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Profilzylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) ☐ (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) ☐ (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 ☐ (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) ☐ (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus ☐ (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) ☐ (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS ☐ (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): ☐ Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Bänder: ☐ Ausführungen mit Stiftsicherung verpflichtend ☐ Fa. Grundmann Bandsicherungen verpflichtend 4/BR:Stk ☐ Fa. Blum (DANA EI30) Nr. 3.5200.27 u. 2.5200.27 ☐ Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D ☐ Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 ☐ Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 ☐ Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN MSTS ☐ Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.		
Angrenzende Wandteile: ☐ Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm ☐ Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm ☐ Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog ☐ Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm ☐ Sonstiges:		
Türblatt gekürzt: ☐ ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: ☐ Verglast mit geprüften Glas nach prEN 356 Kl. P4A: Friesbreite: mm ☐ bei Seitenteilverglasung zusätzliche Sicherung mit Metallwinkel zwingend auszuführen		
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**

JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102		Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren zur Angriffsseite öffnend! EH RC3 gem. ÖNORM EN 1627 -- DANA Typ 65		CL V133-1 - 04/2023 DANA
Beschreibung angrenzender Wandteile				
massive Wände 			EH Stahlzargen 1-teilig, EH Eck-Stahlzargen, EH Blockzargen gem. ÖNORM B3850-8 jeweils ausbetoniert	☐
			EH Stahlzargen 2-teilig gem. ÖNORM B3850-8 entweder ausbetoniert oder druckfest hinterlegt	☐
Leichtbauwand GKF STW mit 0,5mm Blech beidseitig 			EH Stahlzargen gem. ÖNORM B 5330-10, 2-teilig geschraubt mit Sonderhakenriegelschloss	☐
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen sowie den unveränderten Einsatz aller Komponenten lt. DANA AB.				
Datum		Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokumente von Sichtbeschlägen und Zylindern sind der Checkliste beizulegen!**